


Domekt R 400 V C6M

| | |
|---|-------------|
| Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h | 371 |
| Maksimalus įrenginio našumas, l/s | 103 |
| Atskaitos srautas, m ³ /s | 0,072 |
| Atskaitos slėgio skirtumas, Pa | 50 |
| SPI, W/(m ³ /h) | 0,3 |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, % | 85 |
| Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C | 1/11,3 |
| Maitinimas, V | 1~230 |
| Maksimalus srovės stiprumas HE, A | 6,5 |
| Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ² | 3 × 1,5 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W | 114 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W | 41 |
| Garso galios lygis, Lwa, dB(A) | 37 |
| Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A) | 27 |
| Oro filtrų matmenys BxHxL, mm | 428x231x46 |
| Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm | 495x561x598 |
| Priežiūros erdvė, mm | 600 |
| Masė, kg | 49 |



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

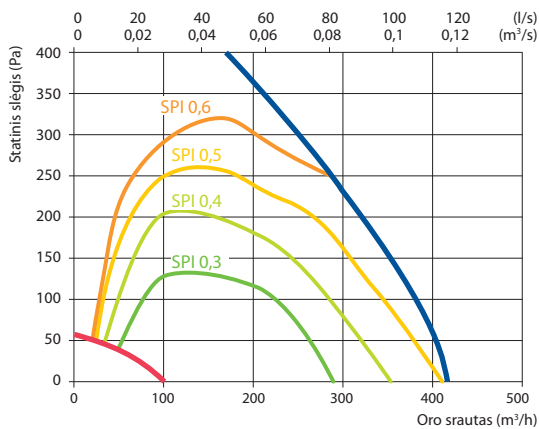

Priedai


| | |
|-------------------------------|--|
| Uždarymo sklendė | AGUJ-M-160+LF230/CM230 |
| Triukšmo slopintuvas | A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M |
| Vandenis šildytuvas | DH-160 |
| Aprišimo mazgas | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 |
| 2-eigis vožtuvas (šildytuvui) | VVP47.10-0,4 |
| Vandenis aušintuvas | DCW-0,4-3 |
| 2-eigis vožtuvas (aušintuvui) | VVP47.10-1,6 |
| Paėmimo/išmetimo grotelės | LD-160 |
| Vand. šildytuvas-aušintuvas | DHCW-160 |
| Freoninis aušintuvas | DCF-0,4-3 |
| Šalčio mašina | MOU-12HFN8+KA8140 |

Šiluminis naudingumas


| Lauke, °C | Žiema | | | | | Vasara | | |
|---------------------|-------|------|------|----|------|--------|------|----|
| | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Po šilumogrąžio, °C | 15,3 | 16,5 | 17,2 | 18 | 18,7 | 22,5 | 23,2 | 24 |

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

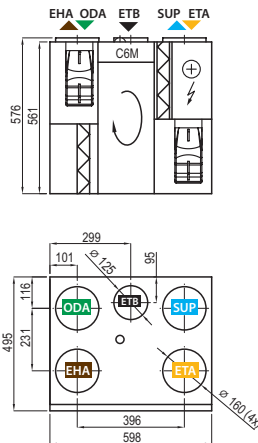

Durų atidarymo kryptis



Kairinis (L1)

